

お客様各位

2026 年 9 月吉日
株式会社ニプロン

欧州安全規格 NEMKO 認証抹消に関するご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標題の件につきまして欧州 NEMKO 認証が 2027 年 2 月 14 日に有効期限満了により登録を抹消いたします。NEMKO 認証は抹消いたしますが、欧州 CE マーキングは継続いたします。
製品の入出力特性に変更はございませんが、製品レビジョンアップを実施するとともに、型式銘板の表記の変更がございます。詳細は下記にご連絡申し上げます。
何卒、今後共変わらぬご高配を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

対象製品： eNSP3-450P シリーズ、ePCSA-500P シリーズ、eNSP4-500P シリーズ
適用時期： 別紙ご参照ください（出荷につきましては今後の販売状況に応じて変動）。

内容：

	現行	変更
安全規格	UL60950、CSA60950(c-UL) CCC 認証(GB4943.1) (※) CE マーキング(IEC 62368-1) NEMKO 認証(EN 62368-1)	UL60950、CSA60950(c-UL) CCC 認証(GB4943.1) (※) CE マーキング(IEC 62368-1)
	(※) CCC 認証取得は一部モデルのみ	

型式銘板： NEMKO 認証マーク()の削除。 ※別紙ご参照ください。

製品レビジョン： 安全規格移行後は製品 Rev が変更となります ※別紙ご参照ください。

お客様装置におかれましては、これまで通り安全にご使用いただけますが、ご不明な点がございましたら、弊社営業へお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。

以上

(別紙)

No	型式	製品 Rev		適用時期
		現行	変更	
1	eNSP3-450P-S20-H1V	D	E	2026 年 12 月以降の新規生産より適用
2	eNSP3-450P-S20-H6V	D	E	2026 年 12 月以降の新規生産より適用
3	eNSP3-450P-S20-H0V	D	E	2026 年 12 月以降の新規生産より適用

定格銘板

現行		変更	
MODEL: eNSP3-450P -NONSTOP DC POWER SUPPLY- SAFETY STANDARD AC INPUT / 100-240V~4.8A-1.9A 50/60Hz DC INPUT / Ni-MH Battery Lead-Acid Battery Nominal voltage 24V (Optional) CAUTION HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. INSTALLATION INSTRUCTION ● This power supply is protection CLASS I equipment, and must be installed to the end-product in accordance with the safety requirements. ● This power supply must be installed to the end-product with the distance of more than 10cm from the air outlet for cooling fan to the barrier and of more than 3cm from the air intake to the barrier. ACHTUNG HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. MONTAGEANWEISUNG ● Dieses Netzgerät ist SCHUTZART I und muss gemäß den Sicherheitsanforderungen im Endprodukt montiert werden. ● Dieses Netzgerät soll mit dem Abstand von mehr als 10cm vom Lüftungsausgang zum Barrieren und von mehr als 3cm vom Lüftungseingang zum Barrieren im Endprodukt montiert werden. 2779-01-4-418 B		MODEL: eNSP3-450P -NONSTOP DC POWER SUPPLY- SAFETY STANDARD AC INPUT / 100-240V~4.8A-1.9A 50/60Hz DC INPUT / Ni-MH Battery Lead-Acid Battery Nominal voltage 24V (Optional) CAUTION HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. INSTALLATION INSTRUCTION ● This power supply is protection CLASS I equipment, and must be installed to the end-product in accordance with the safety requirements. ● This power supply must be installed to the end-product with the distance of more than 10cm from the air outlet for cooling fan to the barrier and of more than 3cm from the air intake to the barrier. ACHTUNG HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. MONTAGEANWEISUNG ● Dieses Netzgerät ist SCHUTZART I und muss gemäß den Sicherheitsanforderungen im Endprodukt montiert werden. ● Dieses Netzgerät soll mit dem Abstand von mehr als 10cm vom Lüftungsausgang zum Barrieren und von mehr als 3cm vom Lüftungseingang zum Barrieren im Endprodukt montiert werden. 2779-01-4-418 B	

No	型式	製品 Rev		適用時期
		現行	変更	
4	eNSP3-450P-C20-H1V	C	D	2026 年 12 月以降の新規生産より適用
5	eNSP3-450P-C20-H6V	B	C	2026 年 12 月以降の新規生産より適用

定格銘板

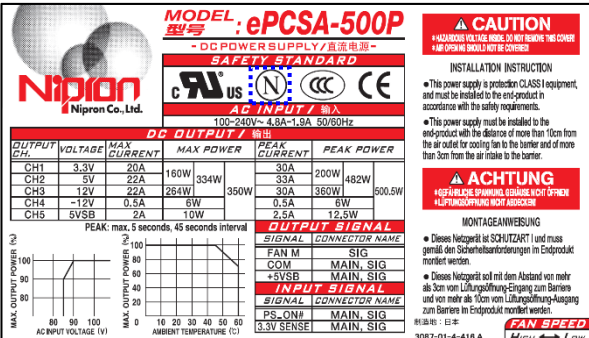
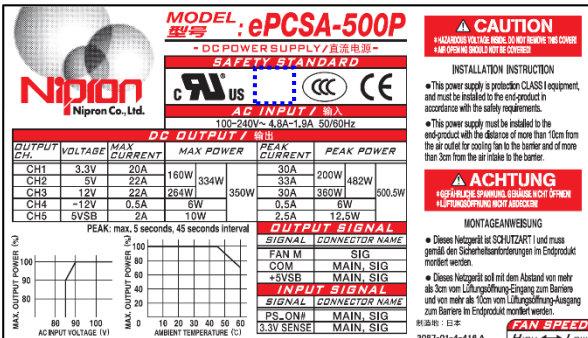
現行		変更	
MODEL: eNSP3-450P -NONSTOP DC POWER SUPPLY- SAFETY STANDARD AC INPUT / 100-240V~4.8A-1.9A 50/60Hz DC INPUT / Ni-MH Battery Lead-Acid Battery Nominal voltage 24V (Optional) CAUTION HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. INSTALLATION INSTRUCTION ● This power supply is protection CLASS I equipment, and must be installed to the end-product in accordance with the safety requirements. ● This power supply must be installed to the end-product with the distance of more than 10cm from the air outlet for cooling fan to the barrier and of more than 3cm from the air intake to the barrier. ACHTUNG HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. MONTAGEANWEISUNG ● Dieses Netzgerät ist SCHUTZART I und muss gemäß den Sicherheitsanforderungen im Endprodukt montiert werden. ● Dieses Netzgerät soll mit dem Abstand von mehr als 10cm vom Lüftungsausgang zum Barrieren und von mehr als 3cm vom Lüftungseingang zum Barrieren im Endprodukt montiert werden. 3053-01-4-418 A		MODEL: eNSP3-450P -NONSTOP DC POWER SUPPLY- SAFETY STANDARD AC INPUT / 100-240V~4.8A-1.9A 50/60Hz DC INPUT / Ni-MH Battery Lead-Acid Battery Nominal voltage 24V (Optional) CAUTION HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. INSTALLATION INSTRUCTION ● This power supply is protection CLASS I equipment, and must be installed to the end-product in accordance with the safety requirements. ● This power supply must be installed to the end-product with the distance of more than 10cm from the air outlet for cooling fan to the barrier and of more than 3cm from the air intake to the barrier. ACHTUNG HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. MONTAGEANWEISUNG ● Dieses Netzgerät ist SCHUTZART I und muss gemäß den Sicherheitsanforderungen im Endprodukt montiert werden. ● Dieses Netzgerät soll mit dem Abstand von mehr als 10cm vom Lüftungsausgang zum Barrieren und von mehr als 3cm vom Lüftungseingang zum Barrieren im Endprodukt montiert werden. 3053-01-4-418 A	

No	型式	製品 Rev		適用時期
		現行	変更	
6	ePCSA-500P-X2S	D	E	2026 年 12 月以降の新規生産より適用
7	ePCSA-500P-X2S-MN	D	E	2026 年 12 月以降の新規生産より適用

定格銘板

現行		変更	
MODEL: ePCSA-500P -DC POWER SUPPLY- SAFETY STANDARD AC INPUT / 100-240V~4.8A-1.9A 50/60Hz DC INPUT / Ni-MH Battery Lead-Acid Battery Nominal voltage 24V (Optional) CAUTION HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. INSTALLATION INSTRUCTION ● This power supply is protection CLASS I equipment, and must be installed to the end-product in accordance with the safety requirements. ● This power supply must be installed to the end-product with the distance of more than 10cm from the air outlet for cooling fan to the barrier and of more than 3cm from the air intake to the barrier. ACHTUNG HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. MONTAGEANWEISUNG ● Dieses Netzgerät ist SCHUTZART I und muss gemäß den Sicherheitsanforderungen im Endprodukt montiert werden. ● Dieses Netzgerät soll mit dem Abstand von mehr als 10cm vom Lüftungsausgang zum Barrieren und von mehr als 3cm vom Lüftungseingang zum Barrieren im Endprodukt montiert werden. 2797-01-4-418 B		MODEL: ePCSA-500P -DC POWER SUPPLY- SAFETY STANDARD AC INPUT / 100-240V~4.8A-1.9A 50/60Hz DC INPUT / Ni-MH Battery Lead-Acid Battery Nominal voltage 24V (Optional) CAUTION HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. INSTALLATION INSTRUCTION ● This power supply is protection CLASS I equipment, and must be installed to the end-product in accordance with the safety requirements. ● This power supply must be installed to the end-product with the distance of more than 10cm from the air outlet for cooling fan to the barrier and of more than 3cm from the air intake to the barrier. ACHTUNG HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. HIGHER VOLTAGE RANGE. DO NOT EXCEED THE COVER. MONTAGEANWEISUNG ● Dieses Netzgerät ist SCHUTZART I und muss gemäß den Sicherheitsanforderungen im Endprodukt montiert werden. ● Dieses Netzgerät soll mit dem Abstand von mehr als 10cm vom Lüftungsausgang zum Barrieren und von mehr als 3cm vom Lüftungseingang zum Barrieren im Endprodukt montiert werden. 2797-01-4-418 B	

(別紙)

No	型式	製品 Rev		適用時期
		現行	変更	
8	ePCSA-500P-X2C	C	D	2026 年 12 月以降の新規生産より適用
定格銘板				
現行		変更		
				

No	型式	製品 Rev		適用時期
		現行	変更	
9	eNSP4-500P-SA0-H1V	A	B	2026 年 12 月以降の新規生産より適用
定格銘板				
現行		変更		
